



**給水取り出し工事標準図**  
 (本管が 50mm以上で加入口径が 13~20mmの場合)

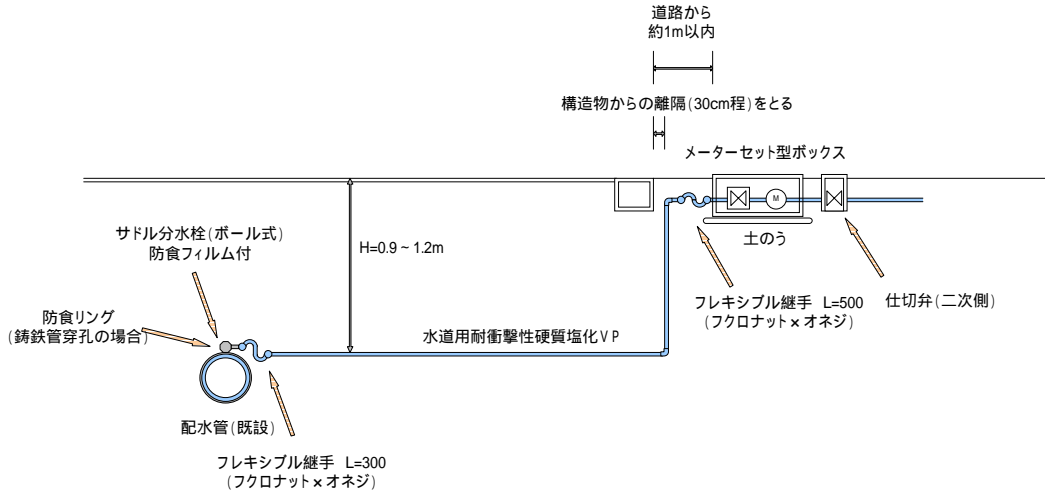


量水器ボックスは 13mm・20mm兼用型です。  
 フレキシブル継手はオネジにHITSシモク・パッキン・ガイドナットを取り付けてください。  
 分岐する本管が 40mm以下の場合はチースによる分岐になりますのでフレキシブル継手(L=300)は必要ありません。

**給水取り出し工事標準図**  
 (本管が 50mm以上で取り出し口径が 25mm以上の場合)

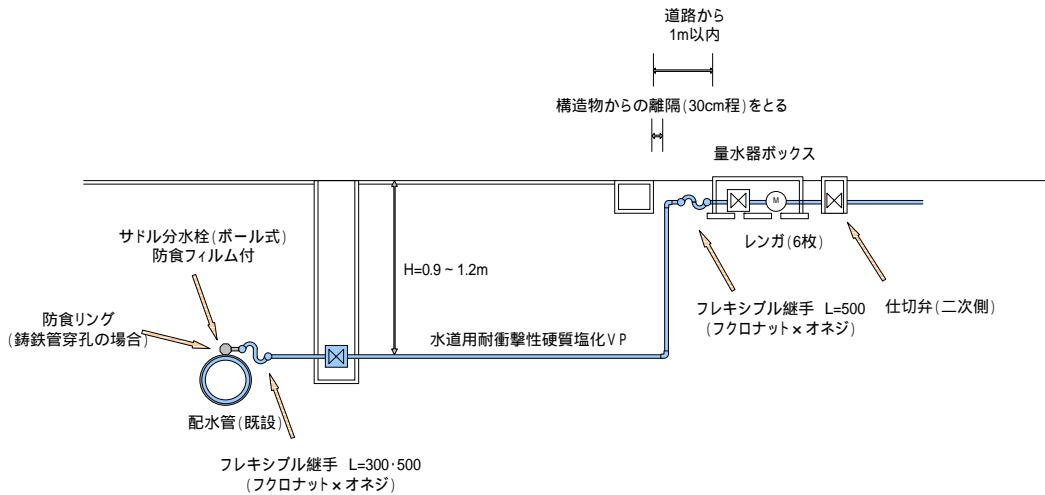

量水器ボックスは 13mm・20mm兼用型です。  
 フレキシブル継手はオネジにHITSシモク・パッキン・ガイドナットを取り付けてください。  
 分岐する本管が 40mm以下の場合はチースによる分岐になりますのでフレキシブル継手(L=300)は必要ありません。

**給水取り出し工事標準図**  
 (大口径の配水管から分岐をする場合)

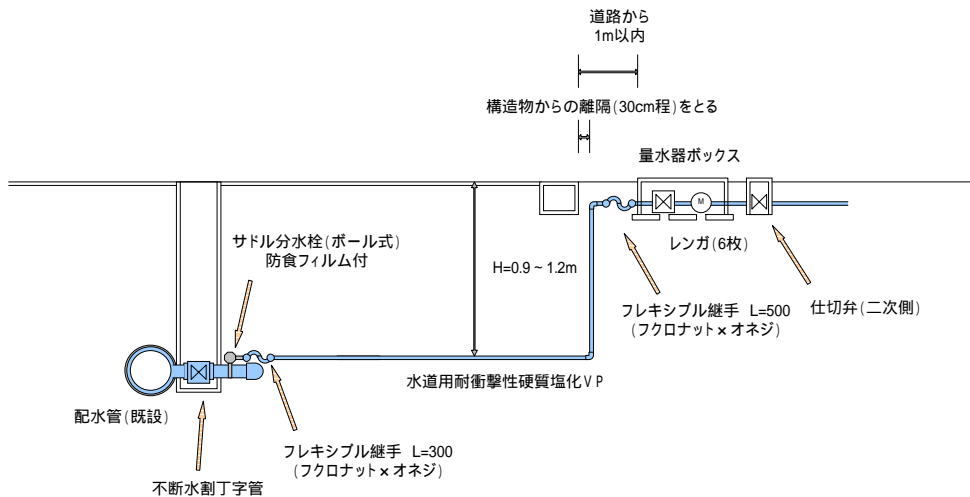

量水器ボックスは 13mm・20mm兼用型です。  
 フレキシブル継手はオネジにHITSシモク・パッキン・ガイドナットを取り付けてください。  
 分岐する本管が 40mm以下の場合はチースによる分岐になりますのでフレキシブル継手(L=300)は必要ありません。